

**TRIPP-LITE**  
POWER PROTECTION

1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Support Clientèle: (773) 869-1234  
Fax: (773) 869-1329  
E-mail: info@tripplite.com  
Web: www.tripplite.com

## SYSTÈME UPS INTERNET OFFICE 300

UPS de 300VA  
AVEC BATTERIE DE SECOURS  
ET PROTECTION CONTRE SURTENSIONS

- Enregistrez vos fichiers ouverts
- Protégez tous vos équipements
- Maintenez votre connexion Internet

Copyright ©2001 Tripp Lite. Tous droits réservés.



Gardez ces instructions et lisez complètement les sections d'opération et de sécurité avant d'utiliser l'UPS Internet Office 300. Gardez le boîtier originaire et les emballages en mousse. S'il vous faut du service, la garantie serait nulle si l'UPS Internet Office 300 est envoyé à Tripp Lite dans les emballages inappropriés.

## 1 • OPÉRATION

### 1.1 Consignes d'exploitation

L'UPS Internet Office 300 protège votre équipement de tout anomalie d'alimentation: les coupures de courant, les baisses de tension, les surtensions, les crêtes, et les parasites. Le secours fiable par batterie vous permet de finir votre travail, enregistrer les données et arrêter sûrement le système en cas de coupure de courant. L'UPS Internet Office protège le matériel branché à la ligne c.a. et à la ligne de réseau. Quand l'alimentation c.a. est présent, l'UPS recharge constamment la batterie, et le matériel branché est alimenté directement du courant secteur.

### 1.2 Fonctionnement pas à pas

Le fonctionnement de l'UPS est simple; vous n'avez besoin que de quelques minutes pour l'installer. Suivre ces étapes avant d'allumer l'UPS:

**ÉTAPE 1 :** Branchez l'UPS à la prise murale qui ne partage pas le circuit avec une grande charge électrique (e.g., un climatiseur ou un réfrigérateur, etc.)

**ÉTAPE 2 :** Déterminez la charge en VA ou en Watts des équipements qui seront branchés aux prises « Battery Backup Protected/Surge Protected » (avec secours par batterie et protection contre surtensions).

**ÉTAPE 3 :** Branchez votre ordinateur et votre moniteur aux 3 prises « Battery Backup Protected/Surge Protected » (les prises avec secours par batterie et protection contre surtensions). Elles fournissent la protection contre les surtensions aussi que le secours par batterie.) NOTE : Ne branchez pas les imprimantes à laser dans ces prises.

**ÉTAPE 4 :** Branchez vos périphériques (p. ex., l'imprimante, le scanner ou le télécopieur) aux 3 prises « Surge Protected » (les prises avec protection contre surtensions). (Elles ne fournissent pas de secours par batterie en cas d'une panne de courant.

## 2 • SÉCURITÉ

### 2.1 Avertissements de sécurité d'installation

⚠ ! AVERTISSEMENT ! ⚠

Tripp Lite ne recommande pas l'usage de n'importe de ces systèmes UPS dans une application de support-vie où un défaut ou un défaut de l'UPS peut causer la défaillance de ou altérer la performance de l'appareil support-vie. Contactez la compagnie Tripp Lite pour plus d'informations.

⚠ ! ATTENTION ! ⚠

N'exposez pas l'UPS à l'humidité, à la pluie, à la poussière, la chaleur excessive ou la lumière du soleil direct. Ne bloquez pas les ventouses au côté de l'UPS. Positionnez l'UPS au moins de 6 pouces (15 cm) des moniteurs ou des disques souples. Les petits zones magnétiques peuvent causer l'interférence au moniteur ou altérer les données sur disques.

Branchez l'UPS à une prise c.a. qui a de deux pôles, de trois fils et une mise à terre. Pour réduire le risque de feu, raccordez-le uniquement à un circuit avec la protection de sous-tensions à 15 ampères (conformément au Code électrique national, ANSI/NFPA 70 ou le code électrique local).

Ne branchez jamais l'UPS à lui-même; cela endommagera l'appareil et annulera la garantie. Ne branchez jamais un suppresseur de surtensions aux prises de l'UPS; cela surchargera l'UPS en fonctionnant par secours batterie. Puisque l'UPS a déjà de la protection incorporée contre les surtensions, il est inutile d'ajouter plus de protection contre surtensions.

L'UPS peut être endommagé si branché à un générateur c.a. motorisé avec de sortie de tension et fréquence au-delà des niveaux nominaux. Consultez le vendeur du générateur ou le service à la clientèle de Tripp Lite avant d'y brancher l'UPS.

### 2.2 Avertissements de sécurité de batterie

⚠ ! AVERTISSEMENT ! ⚠

Les batteries peuvent présenter un risque de choc électrique et de brûlure des courants hauts de court-circuit. Suivez les précautions appropriées. Ne jetez pas des batteries au feu. N'ouvrez pas l'UPS ni les batteries. N'insérez aucun objet aux bornes des batteries; cela les court-circuitera.

Il n'y a pas de pièces que l'utilisateur peut réparer lui-même. Le remplacement de la batterie doit être fait uniquement par un personne qualifié de service utilisant le même nombre et type de batteries (Plomb et Acide Fermé). Les batteries sont recyclable. Se référer aux codes locaux pour les exigences de destruction ou téléphonez au 1-800-SAV-LEAD (1-800-728-5323) pour plus d'informations sur le recyclage.

⚠ ! ATTENTION ! ⚠

Les batteries déchargées souffriront un manque pernanant de capacité. Si l'UPS est entreposé ou inutilisé pendant 3 mois ou plus, rechargez complètement les batteries. Branchez l'UPS à une prise c.a. sous tension, allumez l'interrupteur d'alimentation, et laissez charger l'UPS pendant 4-6 heures. Quand l'interrupteur d'alimentation est allumé, les prises « Battery Backup Protected/Surge Protected » (les prises avec secours par batterie et protection contre surtensions) sont alimentées par la batterie interne, même quand l'UPS n'est pas connecté au courant secteur.

## 3 • COMMANDES

### 1) Interrupteur d'alimentation Allumé / Éteint:

L'interrupteur Allumé/Éteint est renforcé pour empêcher la mise hors fonction accidentelle et pour permettre le contrôle commode. « I » = Allumé et « O » = Éteint. Note: L'UPS maintient une charge de batterie lorsqu'il est branché au courant secteur, même s'il est éteint.

*L'alarme sonnera si...*

... lorsque l'interrupteur d'alimentation est allumé, l'UPS détecte une batterie sous-chargée ou bien des prises surchargées. Suivre les instructions des DEL « Check Battery » (Vérifier la batterie) et « UPS Overload » (Surcharge de l'UPS).

### 2) Prises avec secours par batterie/protection contre surtensions:

Ces prises fournissent du secours par batterie aussi que de la protection contre surtensions. Branchez votre ordinateur, votre moniteur et autres équipements importants à ces prises. NOTE: NE PAS BRANCHER LES IMPRIMANTES AUX PRISES « BATTERY BACKUP PROTECTED/SURGE PROTECTED » (LES PRISES AVEC SECOURS PAR BATTERIE / PROTECTION CONTRE SURTENSIONS).

### 3) Prises avec protection contre surtensions:

Toutes les 6 prises fournissent de la protection contre les surtensions et les parasites, mais les 3 prises « Surge Protected » (Protégées contre surtensions) ne fournissent pas du secours par batterie. Branchez l'équipement (tel que l'imprimante, le scanner ou le télécopieur) qui n'exige pas de secours par batterie pendant une panne de courant.

### 4) Prises téléphoniques / de données RJ11/45 avec suppression de surtensions:

Les prises RJ11/45 fournissent de la protection contre surtensions sur les lignes téléphoniques et de données. Branché une ligne téléphonique unique ou un câble de réseau 10Base-T/100Base-TX à la prise « IN » (entrée). Branchez la ligne téléphonique (cordon RJ11 de 6 pieds compris) ou le câble de réseau de votre équipement à la prise « OUT » (sortie) de l'UPS. Note: Le branchement de matériel aux prises RJ11/45 est facultatif. L'UPS fonctionnera correctement sans ces connexions.

### 5) Disjoncteur:

Le disjoncteur protège l'équipement branché aux prises « Surge Protected » (protégées contre surtensions) contre les court-circuits et le dépannage du système. Si le disjoncteur se déclenche, débranchez au moins un des équipements des prises protégées contre surtensions et remettez le disjoncteur en fonction en appuyant sur le bouton.

### 6) DEL de Batterie en marche:

Ce DEL allumera quand l'alimentation de l'UPS alimente vos équipements. Quand cet indicateur est allumé, fermez les fichiers ouverts et arrêtez l'ordinateur. Puis éteignez l'UPS pour conserver la charge de la batterie. L'UPS recharge constamment la batterie, même s'il est éteint.

*L'alarme sonnera si...*

...le courant secteur tombe en panne. L'alarme sonnera une fois par seconde. Fermez les fichiers ouverts et arrêtez le système immédiatement.

### 7) DEL de « Check Battery » (Vérifier la batterie)

Ce DEL allumera quand l'UPS détecte une batterie sous-chargée. Si ce DEL est allumé:

**ÉTAPE 1:** Permettez à l'UPS de se recharger pendant 4 à 6 heures (le laissez branché à la prise murale)

**ÉTAPE 2:** Mettez la batterie à l'épreuve en éteignant l'UPS puis réallumez-le.

**ÉTAPE 3:** Si le DEL « Check Battery » (Vérifier la batterie) allume encore, il faut remplacer la batterie. Pour plus d'informations, contactez le service à la clientèle de Tripp Lite au (773) 869-1234 ou visitez le site Web à www.tripplite.com.

*L'alarme sonnera si...*

...l'indicateur « Check Battery » (Vérifier la batterie) est allumé. L'alarme sonnera pendant 10 secondes.

### 8) DEL de « UPS Overload » (Surcharge de l'UPS):


En utilisant l'alimentation de la batterie, ce DEL allumera si les 3 prises Battery Backup Protected/Surge Protected (les prises avec secours par batterie/protection contre surtensions) sont surchargées (branchées aux équipements en excès de 300VA / 150 Watts).

*L'alarme continuera à sonner...*

...jusqu'à ce que la surcharge soit enlevé. Débranchez l'équipement qui n'exige pas de secours par batterie.

### 9) DEL de « Building Wiring Fault » (Défaut de câblage):

Ce DEL vous alerte instantanément à un défaut de câblage des prises à votre facilité (pas de circuit mise à terre ou le polarité du câblage à l'envers). Ce DEL détectera les défauts les plus communs, mais pas nécessairement tout type de défaut. S'il allume, consultez un électricien qualifié pour examiner le câblage de votre facilité.

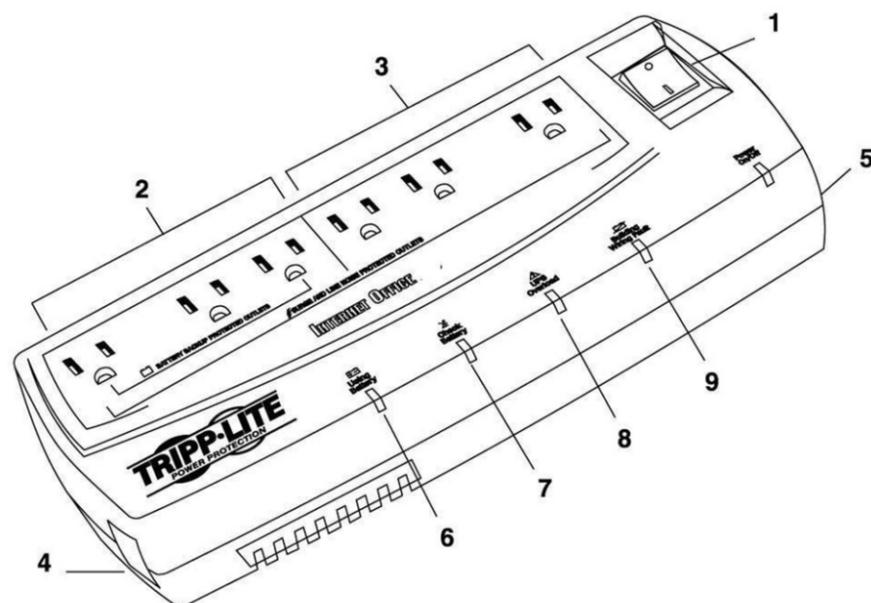

## 4 • CONSULTATION DE DÉPANNAGE

### 4.1 Référence de Dépannage

Veillez consulter le guide de référence suivant *avant* de donner votre UPS à réparer:

INDICE	PROBLÈME	CORRECTION
Tous les DEL sont éteints.	L'UPS n'est pas branché à une prise sous tension.	Brancher l'UPS à une prise c.a. sous tension. S'il n'y a pas de courant électrique, vérifier que le disjoncteur de la facilité n'a pas été éteigné accidentellement.
Bouton du disjoncteur surgit.	Les prises « Surge Protected » (prises avec protection contre surtensions) sont surchargées.	Débranchez au moins un dispositif. Appuyez sur le bouton du disjoncteur pour le mettre en fonction.
UPS ne fournit pas le temps secours requis.	La batterie n'est pas chargée ou elle est souschargée par des pannes de courant fréquentes.	Enregistrez les fichiers et arrêtez l'ordinateur, puis éteignez l'UPS pendant 4-6 heures pour recharger la batterie, sans la saigner.
DEL de « UPS Overload » (surcharge de l'UPS) allume, l'alarme sonore. Le temps secours diminue.	Les prises « Battery Backup Protected/Surge Protected » (les prises avec secours par batterie/protection contre surtensions) sont surchargées.	Débranchez au moins un dispositif des prises avec secours par batterie/protection contre surtensions.

### 4.2 Entretien et service

L'UPS Internet Office 300 n'a pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. S'il vous faut du service qui n'est pas expliqué dans ce Consultation de dépannage, contactez le service à la clientèle de Tripp Lite au (773) 869-1234. Expliquez le problème, et un personnel du support technique remédiera au problème au téléphone ou vous donnera les instructions concernant le retour, la réparation ou le remplacement de l'unité. En retournant l'UPS Internet Office 300 à Tripp Lite, veuillez emballer soigneusement l'UPS dans le boîtier et l'emballage initial. Les emballages appropriés sont essentiels pour s'assurer que l'UPS n'est pas endommagé pendant le transport. Veuillez inclure une lettre décrivant les détails du problème. Si la garantie de 2 ans est encore valide, ajoutez une copie de reçu de vente.

## 5 • SPÉCIFICATIONS

### SYSTÈME UPS INTERNET OFFICE 300

Puissance de Sortie (VA / Watts) .....	300/150
Tension et Fréquence de sortie .....	120V, 50/60 Hz
Tension et Fréquence d'entrée .....	120V, 50/60 Hz
Temps Secours Type .....	4 - 11 minutes
Temps de recharge batterie .....	4 - 6 heures
Temps de transfert type .....	2 - 4 ms.
Prises c.a. (NEMA 5-15R) .....	6 (3 avec protection contre surtensions, 3 avec protection contre surtensions et secours par batterie)
Poids avec batterie .....	4.4 lbs.
Dimensions (H x L x P, en pouces) .....	2 5/8 x 11 x 4 1/2

**Niveaux de suppression de surtensions et de parasites:**  
Supprime les crêtes jusqu'à 6.000 volts aux niveaux de courant jusqu'à 19.500 amps. Suppression des crêtes commence aux niveaux de tension dépassant le niveau de tension nominale. Taux d'énergie de 240 joules. Temps de réponse de déclenchement : <1 nanoseconde. Protection des crêtes dans tous les modes : P - N, P - T et N - T. Filtrage constant des bruits RFI/EMI.

#### Protection fax/modem:

Protection fax/modem d'une ligne couvert les deux lignes centrales (1 paire) sur RJ11/45.

#### Protection réseau:

Protection de la ligne ethernet 10Base-T/100Base-TX sur les fils 1, 2, 3 et 6 du RJ45.

#### Homologations:

L'UPS Internet Office 300 est listé UL-1778 (Système UPS), aussi qu'avec les Standards Nationaux Canadiens par UL, et les spécifications Classe-B du FCC, et NOM.

## 6 • GARANTIE ET ASSURANCE

### GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Le Vendeur garantit ce produit, s'il est utilisé conformément aux instructions applicables, contre tout défaut de matière et de main-d'oeuvre pendant une période de 2 ans (sauf les batteries, hors les États-Unis et le Canada; 1 an) du date de vente originaire. Si le produit présente un défaut de matière ou de main-d'oeuvre pendant cette période, le Vendeur s'engage à le réparer ou à le remplacer, à sa discrétion. La réparation dans le cadre de la présente garantie ne peut être obtenue qu'en livrant ou en expédiant le produit (tous les frais d'expédition ou de livraison payés d'avance) à : Tripp Lite, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609; USA. Le Vendeur s'engage à payer les frais d'expédition pour le renvoi du produit. Contactez l'Assistance Client de Tripp Lite à (773) 869-1234, ou le service à la clientèle à Toronto au (416) 364-2460, avant d'envoyer l'équipement pour réparation.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UN ACCIDENT, D'UN MAUVAIS USAGE OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE QUE CELLE MENTIONNÉE EXPRESSÉMENT DANS LA PRÉSENTE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE SUSMENTIONNÉE; ET LA PRÉSENTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTS LES DOMMAGES FORTUITS ET INDIRECTS. (Certaines juridictions n'autorisent pas de limitation de la durée de la garantie implicite et d'autres l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.)

TRIPP LITE, 1111 W. 35th Street; Chicago, IL 60609 USA

**AVERTISSEMENT :** avant tout usage, l'utilisateur doit déterminer si le dispositif est adapté à l'emploi prévu et si, le cas échéant, il ne présente aucun danger. Comme les applications peuvent différer considérablement les unes des autres, le fabricant ne fait aucune déclaration ni n'accorde aucune garantie quant à l'adéquation de ces appareils à une application donnée.

La politique de Tripp Lite est en amélioration constante. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### POLICE D'ASSURANCE À VIE « ULTIMATE » (valable aux États-Unis et au Canada uniquement)

TRIPP LITE garantit que, pour la durée de vie utile du produit, elle s'engage à réparer ou à remplacer (à sa discrétion) l'équipement directement connecté qui a été endommagé par des transitoires alors qu'il était correctement raccordé aux produits TRIPP LITE proposés avec la Police d'assurance « ULTIMATE ». Le remboursement et la restauration des données perdues ne sont pas inclus. Les transitoires comprennent les pointes de tension et les surtensions sur l'alimentation secteur ou sur les lignes téléphoniques ou de transmission de données que les produits TRIPP LITE sont destinés à protéger (conformément aux normes industrielles).

**TRANSITOIRES SUR L'ALIMENTATION SECTEUR :** pour toute demande de dommages-intérêts, le produit TRIPP LITE doit être branché sur une prise correctement câblée et mise à la terre. Aucune ralonge électrique ni aucune autre connexion électrique ne peut être utilisée. L'installation doit être conforme aux normes applicables en matière d'électricité et de sécurité, définies par le NEC (National Electrical Code). À l'exception des dispositions ci-dessus, la garantie ne couvre pas les dommages aux biens subis par tout équipement électronique connecté et dont la cause est autre qu'un transitoire. Si l'utilisateur se conforme à toutes les exigences mentionnées ci-dessus, TRIPP LITE s'engage à réparer ou à remplacer (à sa discrétion) l'équipement jusqu'à la valeur spécifiée. (Voir les limitations de la Police d'assurance « ULTIMATE ».) Il n'existe aucune couverture pour les dommages liés aux lignes téléphoniques ou de transmission de données, à moins qu'elles ne soient protégées séparément comme indiqué ci-après.

**TRANSITOIRES SUR LES LIGNES TÉLÉPHONIQUES ET DE TRANSMISSION DE DONNÉES :** Tripp Lite s'engage à réparer ou à remplacer l'équipement directement connecté qui a été endommagé par des transitoires survenant sur des lignes téléphoniques ou de transmission de données, uniquement si toutes ces voies sont protégées par un ou plusieurs produits Tripp Lite et si l'alimentation secteur est protégée de façon simultanée par un appareil Tripp Lite prévu à cet effet (UPS, suppressor de surtensions ou régulateur de ligne) avec assurance « ULTIMATE ». Le produit protège une ligne et donc un équipement directement connecté.

Les limites des sommes remboursées en dollars sont équivalentes à celles concernant le dispositif de protection de l'alimentation Tripp Lite. La couverture est exclue lorsque le dispositif de protection ne fonctionne pas dans l'environnement d'exploitation adéquat, y compris, à titre non limitatif, en l'absence d'une terre de sécurité appropriée. L'appareil téléphonique doit également comprendre un dispositif de « protection primaire » installé et fonctionnant correctement à l'entrée du service (ce type de dispositif est en principe ajouté durant l'installation de la ligne téléphonique).

Toutes les garanties mentionnées ci-dessus sont nulles et non avenues si le produit TRIPP LITE a été installé de manière incorrecte, manipulé de manière frauduleuse ou modifié de quelque façon que ce soit, ou si l'équipement connecté n'a pas été employé dans des conditions d'exploitation normales ou conformément à des indications figurant sur les étiquettes ou aux instructions. Les réclamations entrant dans le cadre de la présente garantie doivent être adressées par écrit à Tripp Lite dans les 30 jours à compter de la date à laquelle le problème a été observé. Si tel n'est pas le cas, il n'est pas tenu compte de la réclamation. La présente garantie n'inclut pas les dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage, et s'applique à l'utilisation des produits aux États-Unis et au Canada uniquement.

Tripp Lite se réserve le droit de déterminer si les dommages subis par l'équipement connecté sont dus à un fonctionnement défectueux du produit Tripp Lite en demandant l'envoi de cet équipement à Tripp Lite en vue de le soumettre à un examen. La présente police va au-delà, uniquement dans la mesure nécessaire, de celle fournie par la couverture d'un appareil connecté provenant d'autres sources, y compris, à titre non limitatif, les garanties et / ou les extensions de garantie d'un fabricant.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, À TITRE NON LIMITATIF, DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Certaines juridictions n'autorisent pas de limitation ni d'exclusion des garanties implicites, les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ TRIPP LITE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI ELLE A ÉTÉ INFORMÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, TRIPP LITE n'est pas responsable des coûts, tels que manque à gagner ou baisse du chiffre d'affaires, perte d'équipement, impossibilité d'utiliser l'équipement, perte de logiciels, perte de données, coûts des produits de remplacement, dommages-intérêts demandés par des tierces parties, ni de quelque autre coût que ce soit.

Pour bénéficier du service proposé dans le cadre de la présente garantie, vous devez être l'acheteur / l'utilisateur initial du produit concerné. Vous devez obtenir un numéro RMA (autorisation de renvoi de matériel) auprès de TRIPP LITE. Les produits doivent être renvoyés à TRIPP LITE, frais de transport payés d'avance, et être accompagnés d'une brève description du problème rencontré et de la preuve de la date et du lieu d'achat.

### LIMITATIONS DU MATÉRIEL (Pour les modèles possédant le label Industry Canada au Canada seulement)

**NOTE:** Le label Industry Canada identifie le matériel certifié. Cette certification signifie que le matériel remplit les conditions de protection, d'opération et de sûreté du réseau de télécommunications comme décrites dans le(s) Document(s) concerné(s) sur les Conditions Techniques du Matériel Terminal. Le Département ne garantit pas si le matériel va fonctionner à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant l'installation de ce matériel, les utilisateurs doivent s'assurer qu'il soit permis d'être connecté aux installations de la compagnie locale des télécommunications. Le matériel doit être également installé en utilisant une méthode de connexion acceptable. Le client doit savoir que la compatibilité avec les conditions ci-dessus pourraient ne pas empêcher la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations du matériel certifié doit être coordonnées par un représentant désigné par le fabricant. Toutes réparations ou changements effectués par l'utilisateur sur ce matériel, ou dysfonctionnements du matériel, peuvent résulter de l'interruption du matériel par la compagnie des télécommunications.

Les utilisateurs doivent s'assurer, pour leur propre protection, que les connexions électriques de terre du courant utilitaire, des lignes téléphoniques et du système de canalisation hydrolique métallique interne, si présent, sont connectés ensemble. Cette précaution peut être importante dans les milieux ruraux. Attention: Les utilisateurs ne doivent pas essayer d'effectuer ces connexions par eux-mêmes, mais doivent contacter les services d'inspection électrique appropriés, ou électricien qualifié.

## 6 • MODÈLE DE MONTAGE

Utilisez le diagramme ci-dessous pour placer les deux attaches fournies par l'utilisateur dans la surface de montage désirée. Les attaches doivent avoir un dégagement de 8 mm au dessus de la surface de montage et doivent pouvoir supporter au moins 2 kgs. Utilisez les positions de l'attache numérotées "1" ou "2" pour un montage horizontal, ou les positions numérotées "3" pour un montage vertical.

